



Laboratoriummetingen conform NEN 20140 en DIN 52210


GELUIDSISOLATIE 37A6303SF



EIGENSCHAPPEN

Naam	37 A 6303 SF
Categorie	Glas
Uitvoering	Vlak
Inklemdikte	39mm
Dikte	39mm
Isolatie waarde (Rc-waarde)	0,844 M2 K/W

TEKENING

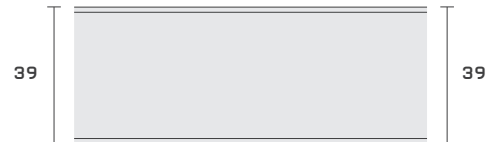

GELUIDSTESTRAPPORT

Rapport: R085677aa,00001,hve Testinstantie: LBP SIGHT

Luchtgeluidsisolatie gemeten volgens NEN 20140 en DIN 52210

Onderzochte constructie :

Panelen Holland B.V.
Type paneel: 37 A 6 30 3 SF

totaal wand oppervlak : 10.00 m²
 constructie oppervlak : 1.79 m²
 constructie gewicht : - kg/m²
 volume zendruimte : 140.0 m³
 volume ontvangruimte : 216.0 m³
 gemiddelde Isolatie (100-3200 Hz) R_{gem}: 35 dB
 Isolatie-Index volgens NEN 5079 I_{1U} : -18 dB
 Luftschallschutzmasz volgens DIN 52210 L_{sm} : -15 dB
 Bewertetes Schalldamm-Masz volgens DIN 52210 R_w : 37 dB
 luchtgeluidsisolatie voor standaard spectrum buitengeluid R_A : 35 dB (A) 0

